
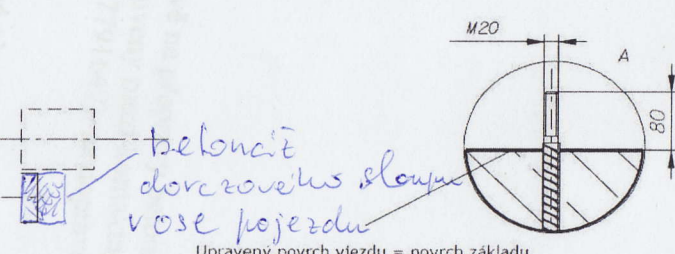
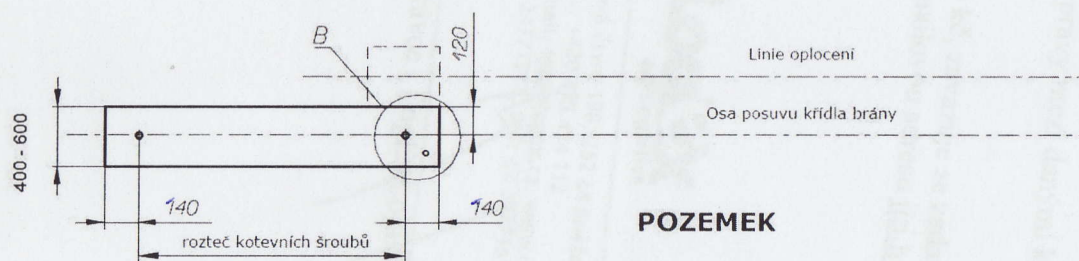
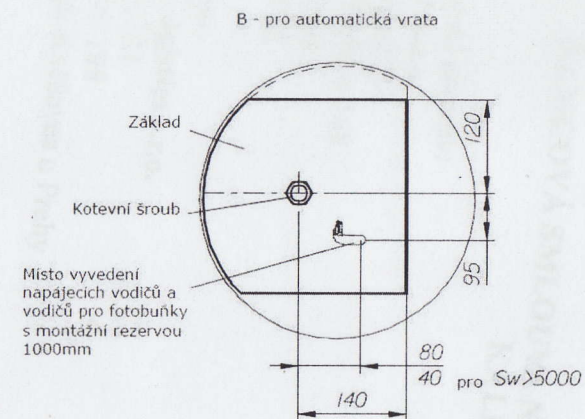


## POHLED Z POZEMKU

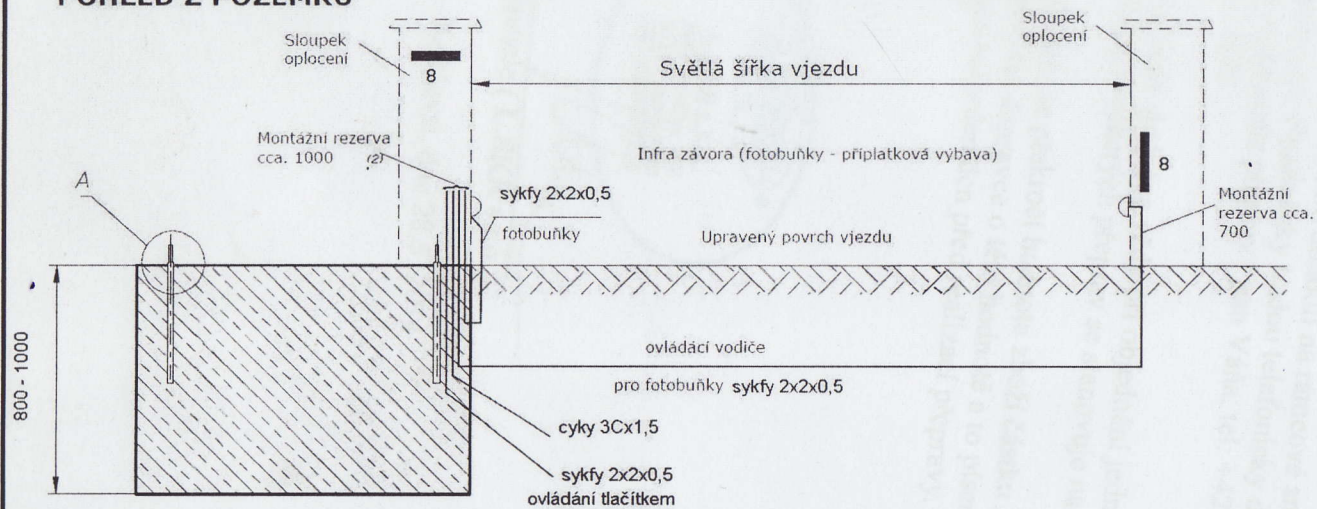

## POZEMEK

Vzdálenost mezi kotvami do betonu  
 šíře brány do 3500mm 3500 - 4000mm 4000 - 5500mm 5500 - 6000mm  
 rozeč kotev 1100mm 1300mm 1500mm 1700mm  
 Vzorec pro výpočet celkové délky brány - nutný volný prostor po otevření  
 Světla šíře brány + rozeč mezi kotevními šrouby + 400mm

## UPOZORNĚNÍ:

1. Vodiče napájení při vzdálenosti menší než 30m od zdroje napájení cyky 3Cx1,5 ,při vzdálenosti větší než 30m cyky 3cx2,5
2. Pro automatická vrata montážní vůle u vodičů 1000 mm, pro vrata ruční při dodatečné montáži pohonu montážní rezerva 2000 mm
3. Konce kotevních šroubů se při betonáži nesmí odchytil od vodorovné osy
4. Je bezpodmínečně nutné zachovat sousosost při betonáži kotevních šroubů
5. Kotevní šrouby se nesmí při betonáži vychýlit od svislé osy
6. Neměňte při montáži průřezy napájecích a ovládacích vodičů, může to způsobit špatnou funkci vrat.
7. Osa brány nemusí být vždy v ose základu
8. Sloup brány musí být ukotven ke stávajícímu sloupu oplocení. Doraz brány připevněný ke stávajícímu sloupku oplocení.

*viz tabulka*

PŘÍLEPKY		AW.07.01.011.51297	
Stavební připravenost		2004-08-31	truse
posuvná brána - LEVÁ			A3