
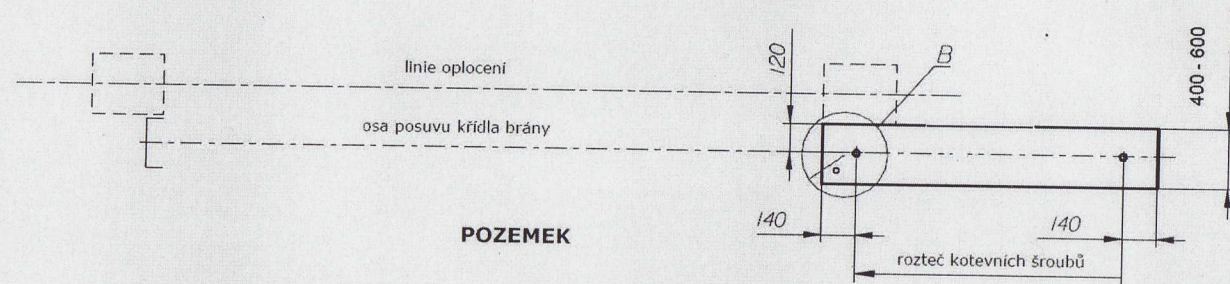
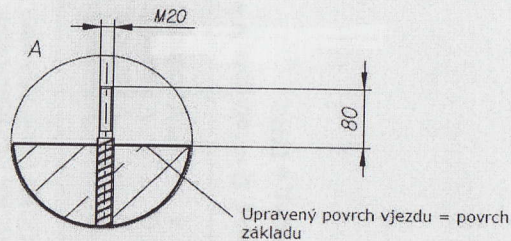
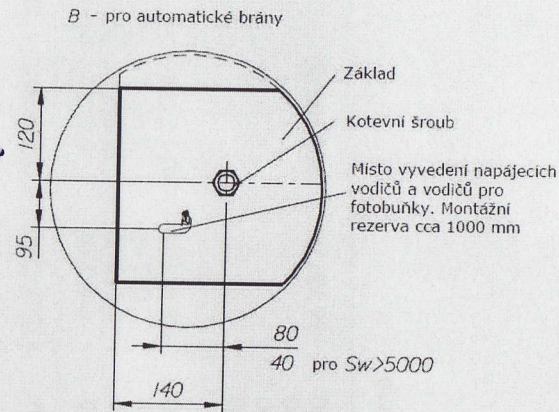


POHLED Z POZEMKU

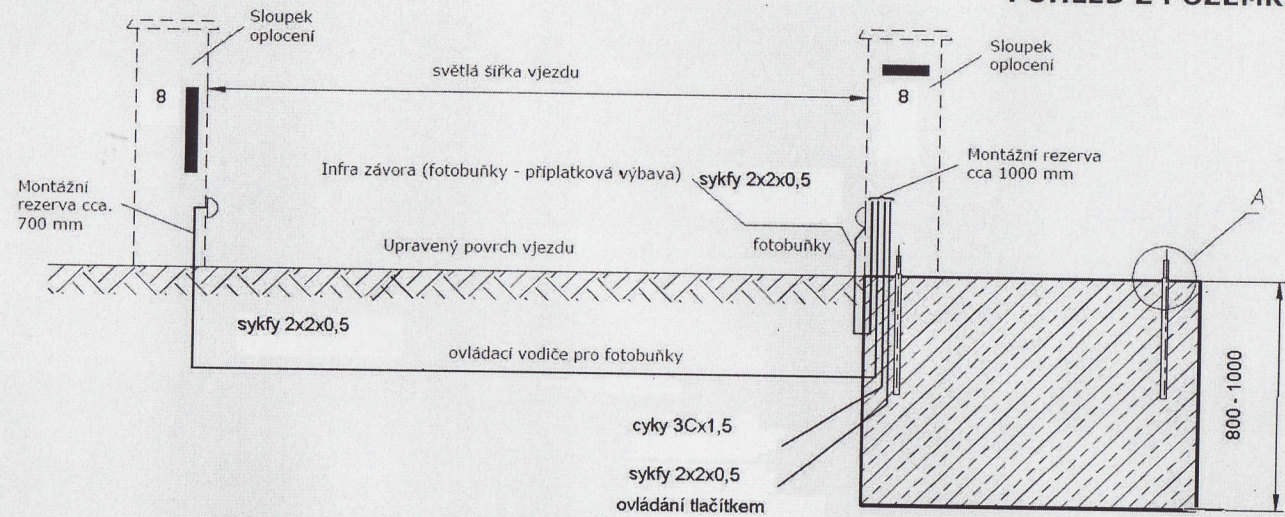

POZEMEK

Vzdálenost mezi kotvami do betonu

šíře brány	do 3500mm	3500 - 4000mm	4000 - 5500mm	5500 - 6000mm
rozteč kotev	1100mm	1300mm	1500mm	1700mm

Vzorec pro výpočet celkové délky brány - nutný volný prostor po otevření

Světla šíře brány + rozteč mezi kotevními šrouby + 400mm

UPOZORNĚNÍ:

1. Vodiče napájení při vzdálenosti menší než 30m od zdroje napájení cykfy 3Cx1,5 ,při vzdálenosti větší než 30m cykfy 3cx2,5
2. Pro automatická vrata montážní vůle u vodičů 1000 mm, pro vrata ruční při dodatečné montáži pohonu montážní rezerva 2000 mm
3. Konce kotevních šroubů se při betonáži nesmí odchýlit od vodorovné osy
4. Je bezpodmínečně nutné zachovat sousost při betonáži kotevních šroubů
5. Kotevní šrouby se nesmí při betonáži vychýlit od svislé osy
6. Neměňte při montáži průřezy napájecích a ovládacích vodičů, může to způsobit špatnou funkci vrat.
7. Osa brány nemusí být vždy v ose základu
8. Sloup brány musí být ukotven ke stávajícímu sloupu oplocení. Doraz brány připevněný ke stávajícímu sloupku oplocení.

Stavební připravenost
posuvná brána - PRAVÁ

Arkus
AW.07.D1.011.51295

Data aktualizace
2004-08-31

Název přílohy

A3